




PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Pełniący funkcję
BURMISTRZA KCYNI
Wojciech Niemczyk

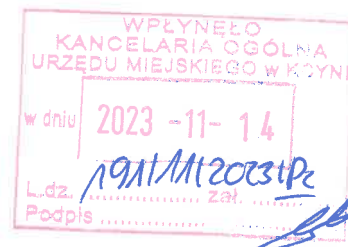

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.70.2023

Nakło nad Notecią, dn. 19.09.2023r

Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1878/Wo/2023	16.03.2023r.	SUW Łankowice
2.	1967/Wo/2023	16.03.2023r.	SUW Łankowice
3.	2382/Wo/2023	03.04.2023r.	SUW Łankowice
4.	2496/Wo/2023	03.04.2023r.	SUW Łankowice

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Łankowicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76 - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – egz. nr 3


Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Wyderk

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

Pełniący funkcję
BURMISTRZA KCYNI
Wojciech Niemczyk

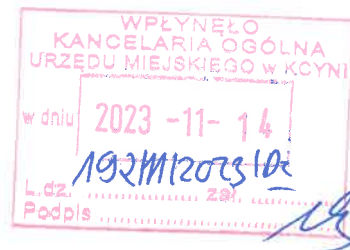

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.75.2023

Nakło nad Notecią, dn. 19.09.2023r
Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.5.1.2023/LLF	08.02.2023r.	SUW Szczepice
2.	L.9051.2.5.1.2023/LLM	08.02.2023r.	SUW Szczepice
3.	L.9051.2.5.2.2023/LLF	08.02.2023r.	Suchoręczek 1 – kran metalowy w kuchni
4.	L.9051.2.5.2.2023/LLM	08.02.2023r.	Suchoręczek 1 – kran metalowy w kuchni
5.	1046/Wo/2023	14.02.2023r.	SUW Szczepice
5.	1094/Wo/2023	14.02.2023r.	SUW Szczepice

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Szczepicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Nyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1
2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:


3. Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – egz. nr 3



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

Pełniący funkcję
BURMISTRZA KCYNI
Wojciech Niemczyk

PS

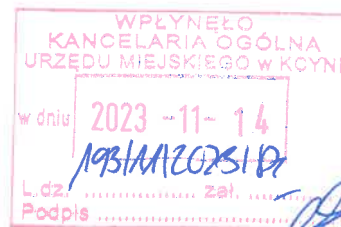

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.73.2023

Nakło nad Notecią, dn. 19.09.2023r
Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	221/122/2023	14.02.2023r.	SUW Kcynia
2.	222/122/2023	14.02.2023r.	Przychodnia Kcynia, ul. Nowa 15, kran w pomieszczeniu gospodarczym
3.	223/122/2023	14.02.2023r.	Kcynia Masarnia, ul. Poznańska 34
4.	935/486/2023	15.05.2023r.	Piekarnia GS, ul. Wyrzyska – kran metalowy na produkcji
5.	936/486/2023	15.05.2023r.	Kcynia Masarnia, ul. Poznańska 34
6.	937/486/2023	15.05.2023r.	Przedszkole Kcynia, ul. Libelta, kran w kuchni
7.	1000/519/2023	22.05.2023r.	Piekarnia GS, ul. Wyrzyska – kran metalowy na produkcji

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Kcyni gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska

Piotr Wyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni
Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:


③ Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – egz. nr 3



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.76.20223

RR/
Pełniący funkcje
BURMISTRZA KCYNI
Wojciech Niemczyk

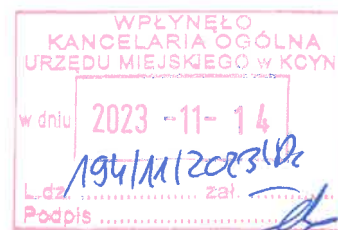

Nakło nad Notecią, dn. 19.09.2023r
Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Malicach gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Malicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	L.9051.2.5.4.2023/LLF	08.02.2023r.	Zalesie, ul. Spokojna 6 – kran w piwnicy
2.	L.9051.2.5.4.2023/LLM	08.02.2023r.	Zalesie, ul. Spokojna 6 – kran w piwnicy
3.	L.9051.2.5.3.2023/LLF	08.02.2023r.	Słonawy 5 – kran w magazynie mleka
4.	L.9051.2.5.3.2023/LLM	08.02.2023r.	Słonawy 5 – kran w magazynie mleka
5.	1043/Wo/2023	14.02.2023r.	SUW Malice
5.	1087/Wo/2022	14.02.2023r.	SUW Malice
6.	2381/Wo/2023	03.04.2023r.	SUW Malice
7.	2495/Wo/2023	03.04.2023r.	SUW Malice

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Malicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Malicach gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska

Piotr Wyderk

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:


3. Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – egz. nr 3



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

nr/

Pełniący funkcję
BURMISTRZA KCYNI
Wojciech Niemczyk

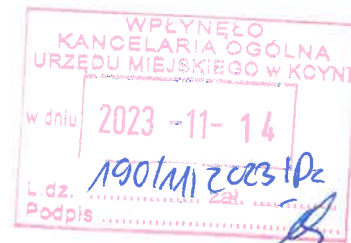

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.72.2023

Nakło nad Notecią, dn. 19.09.2023r

Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r, poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	224/122/2023	14.02.2023r.	SUW Smogulecka Wieś
2.	225/122/2023	14.02.2023r.	Smogulecka Wieś 8/2 – kran w kuchni
3.	938/486/2023	15.05.2023r.	Kowalewko 36 – kran w łazience
4.	939/486/2023	09.03.2023r.	Lisi Kąt 4 – kran w kuchni
5.	L.9051.2.65.1.2023/LLM	31.05.2023r.	Lisi Kąt 4 – kran w kuchni
6.	L.9051.2.65.1.2023/LLF	31.05.2023r.	Lisi Kąt 4 – kran w kuchni
7.	L.9051.2.65.2.2023/LLM	31.05.2023r.	Smogulecka Wieś 8/2 – kran w kuchni
8.	L.9051.2.65.2.2023/LLF	31.05.2023r.	Smogulecka Wieś 8/2 – kran w kuchni

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.


UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Smoguleckiej Wsi gm. Kcynia, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska

Piotr Wyderk

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni
Spółka z o.o. ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia - egz. nr 1
2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:


3. Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – egz. nr 3



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

RR/

Pełniący funkcję
BURMISTRZA KCYNI
Wojciech Niemczyk

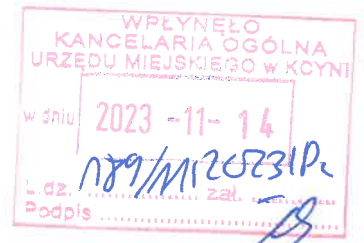

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.74.2023

Nakło nad Notecią, dn. 19.09.2023r

Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1045/Wo/2023	14.02.2023r.	SUW Słupowa
2.	1093/Wo/2023	14.02.2023r.	SUW Słupowa
3.	2383/Wo/2023	03.04.2023r.	SUW Słupowa
4.	2497/Wo/2022	03.04.2023r.	SUW Słupowa
5.	321317/23/POZ	19.06.2023r.	SUW Słupowa

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Słupowej gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Nyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – egz. nr

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

RR

Pełniąca funkcję
BURMISTRZY KCYNI

Wojciech Niemczyk

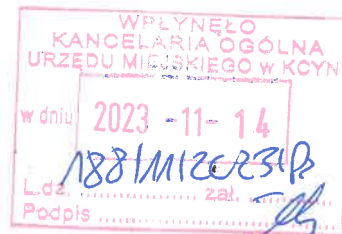

Znak sprawy: NHS.9051.1.71.2023

Nakło nad Notecią, dn. 19.09.2023r

Egz. nr.....3.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	1083/Wo/2023	14.02.2023r.	SUW Dziewierzewo
2.	1042/Wo/2023	14.02.2023r.	SUW Dziewierzewo
3.	2380/Wo/2023	03.04.2023r.	SUW Dziewierzewo
4.	2494/Wo/2023	03.04.2023r.	SUW Dziewierzewo
5.	L.9051.83.1.2022/LLM	14.06.2023r.	SUW Dziewierzewo
6.	L.9051.2.83.1.2023/LLF	14.06.2023r.	SUW Dziewierzewo
7.	L.9051.2.83.2.2023/LLF	14.06.2023r.	Sieć: Miastowice 49, ZPH Mordzak
8.	L.9051.83.2.2023/LLM	14.06.2023r.	Sieć: Miastowice 49, ZPH Mordzak
9.	321315/23/POZ	19.06.2023r.	SUW Dziewierzewo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.


UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Dziewierzewie gm. Kcynia, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nale nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska

Piotr Nyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3) Burmistrz Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia – egz. nr 3